

■お詫びと訂正

with NEO2019年秋季増刊号「執筆者一覧」(8頁)、「第2章5節20 胎児母体血鑑別法：Apt試験」(99～100頁)におきまして、下記の内容に誤りがございました。ご執筆の先生ならびに読者の皆様に、謹んでお詫び申し上げますと共に、下記のとおり訂正いたします。

「執筆者一覧」(8頁)

---

【誤】

⑩桑名翔太 くわな・しょうた

【正】

⑩桑名翔太 くわな・しょうた

---

「第2章5節20 胎児母体血鑑別法：Apt試験」(99頁)

---

【誤】

1%水酸化ナトリウム溶液を加えた検体と加えていない対照とを比較し、検体が黄褐色～緑色に変化していればApt試験陰性で母体血、検体がピンク色ないし赤色で変化がない場合はApt試験陽性で新生児血となる。


【正】

1%水酸化ナトリウム溶液を加えた検体と加えていない対照とを比較し、検体が黄褐色～緑色に変化していればApt試験陽性で母体血、検体がピンク色ないし赤色で変化がない場合はApt試験陰性で新生児血となる。


---

【誤】

① Apt 試験陽性：真性メレナ（新生児血）

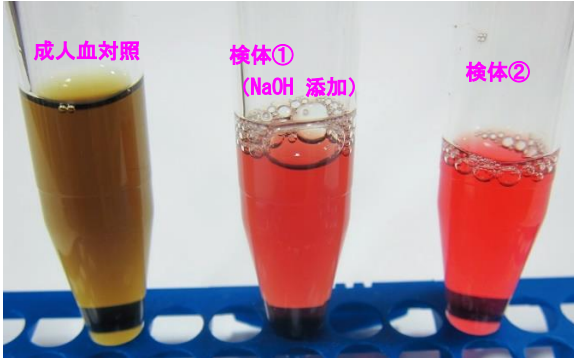


② Apt 試験陰性：仮性メレナ（母体血）

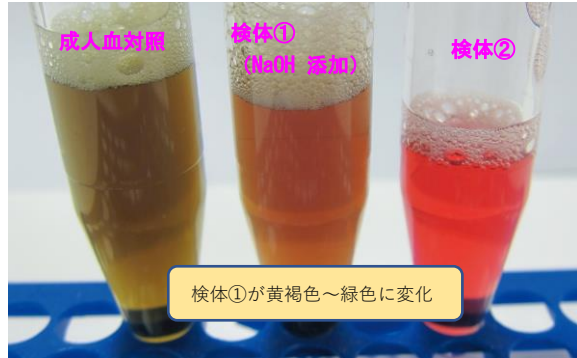

【正】

① Apt 試験陰性：真性メレナ（新生児血）

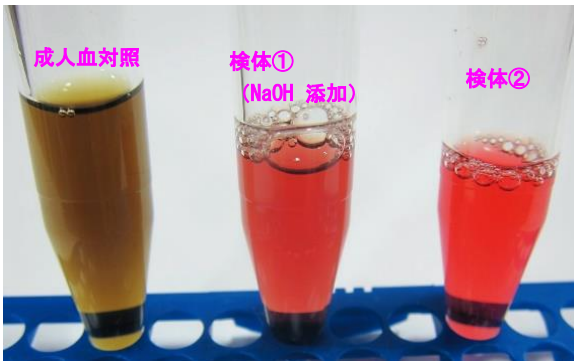

② Apt 試験陽性：仮性メレナ（母体血）

